

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель национального
технического комитета по
стандартизации ТК-357



В.А. Лупин

2001 г.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ.

Технические условия**ТУ 14-3Р-44-2001**

Держатель подлинника - ОАО "УралНИТИ"

Срок введения: с 01.02.2001.

СОГЛАСОВАНО:



Главный инженер

ОАО "Трубодеталь"

г. Челябинск
2001 г.**РАЗРАБОТАНО:**

Технический директор

ОАО «ЧТПЗ»

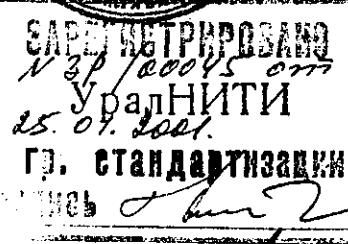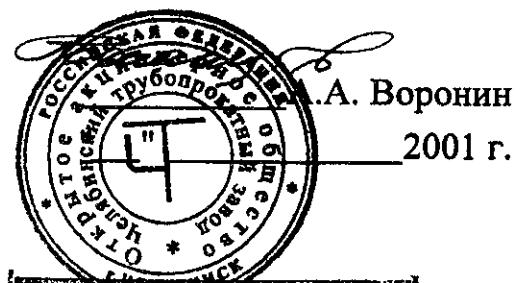

Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные бесшовные горячедеформированные, предназначенные для нефтегазопроводов в северных районах.

Трубы, изготавливаемые по данным техническим условиям, полностью соответствуют требованиям ГОСТ 8731 и содержат повышенные требования, позволяющие их использовать для нефтегазопроводов.

Трубы изготавливаются из литого слитка собственного производства.

Пример записи условного обозначения трубы с наружным диаметром 325 мм толщиной стенки 10 мм из стали марки 09Г2С группы А:

Труба 325 x 10 мм - 09Г2С - ТУ 14-3Р-44-2001 А.

1 СОРТАМЕНТ.

1.1 Трубы изготавливаются по наружному диаметру, толщине стенки и длине.

1.2 Трубы изготавливаются диаметром от 273 до 426 мм с толщиной стенки от 8 до 16 мм в соответствии с параметрическим рядом по ГОСТ 8732.

Допускается поставка труб других размеров по согласованию с заказчиком.

1.3 Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать $+12,5/-15,0\%$. Предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать для труб обычной точности изготовления $\pm 1,25\%$, для труб повышенной точности изготовления $\pm 1,00\%$.

1.4 Трубы поставляются длиной от 4,0 до 11,9 м.

1.5 Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.

1.6 Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм.

Общая кривизна трубы не должна превышать 0,2 % от длины трубы.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 Трубы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

2.2 В зависимости от технических требований, трубы изготавливаются следующих групп:

- А - из стали марки 09Г2С;
- Б - из стали марок 10, 20, 09Г2С;
- В - из стали марки 09Г2С.

Уровень технических требований к трубам приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Уровень требований	Группа			Ссылка
	А	Б	В	
Испытание на растяжение: временное сопротивление; предел текучести; относительное удлинение	Обязательно Обязательно Обязательно	Обязательно Обязательно Обязательно	Обязательно Обязательно Обязательно	Таблица 2.; п. 3.4; 4.3
Испытание на ударный изгиб при пониженной температуре: минус 40° С минус 60° С	- -	- Обязательно	- Обязательно	Таблица 2.; п. 3.4; 4.5
Термическая обработка	Не требуется	При необходимости	При необходимости	п. 2.5
Неразрушающий контроль	Не требуется	По требованию потребителя	Обязательно	п. 2.6
Испытание гидравлическим давлением	Гарантия по требованию потребителя	Гарантия	Гарантия	п. 2.7; 3.5; 4.6
Определение углеродного эквивалента	По требованию потребителя	Обязательно	Обязательно	п. 2.8; 5.3
Испытание на сплющивание	По требованию потребителя	Обязательно	Обязательно	п. 2.9; 3.4; 4.4

2.3 Трубы изготавливаются из стали марок 10, 20 с химическим составом по ГОСТ 1050 и стали марки 09Г2С с химическим составом по ГОСТ 19281. Допускаются отклонения по химическому составу в готовом металле в соответствии с ГОСТ 1050 для стали марок 10, 20 и ГОСТ 19281 для стали марки 09Г2С.

2.4 Механические свойства металла труб в состоянии поставки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

Параметр	Марка стали				
	Группа А	Группа Б		Группа В	
	09Г2С	10	20	09Г2С	09Г2С
Временное сопротивление σ_v , Н/мм ² (кгс/мм ²), не менее	470(48) ~	353 (36)	412 (42)	470(48)	470(48)
Предел текучести σ_t , Н/мм ² (кгс/мм ²), не менее	265 (27)	216 (22)	245 (25)	265 (27)	265 (27)
Относительное удлинение δ_5 , %, не менее	21	24	21	21	21
Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс ² м/см ²) не менее, при температуре: минус 40°C минус 60°C	-	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)

2.5 Трубы поставляются в термически обработанном состоянии с прокатного нагрева. В ограниченном объеме (по соглашению с потребителем) трубы поставляются с термической обработкой.

2.6 Каждая труба группы В подвергается неразрушающему контролю на выявление продольных дефектов ультразвуковым или электромагнитным методами.

Для настройки чувствительности ультразвуковых установок применяются стандартные образцы с искусственными отражателями типа продольных прямоугольных рисок, выполненных на внутренней и наружной поверхностях образца глубиной 10 % от номинальной толщины стенки контролируемой трубы. Для настройки электромагнитных установок применяются стандартные образцы с искусственным отражателем типа сквозного отверстия диаметром 3,2 мм.

2.7 Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление, вычисляемое по формуле, приведенной в ГОСТ 3845, где R – допускаемое напряжение, равное 40 % временного сопротивления разрыву для данной марки стали.

2.8 Величина углеродного эквивалента должна быть не более 0,43 и определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ур}} = C + \frac{Mn}{6} \quad (1),$$

где С, Mn – массовые доли углерода и марганца, %.

2.9 Испытанию на сплющивание подвергаются трубы со стенкой не более 10 мм до получения между сплющающими поверхностями расстояния (H) в миллиметрах, вычисляемого по формуле:

$$H = \frac{(1 + C) * S}{C + S/D} \quad (2),$$

где С = 0,09 для стали марки 10;

С = 0,08 для остальных марок стали;

S - номинальная толщина стенки трубы, мм;

D - номинальный наружный диаметр трубы, мм.

2.10 На поверхности труб не допускаются плены, трещины, рванины, раковины, закаты. Допускаются отдельные незначительные забоины, раковины, вмятины, риски, рябизна, тонкий слой окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений. На торцах труб расслоения не допускаются.

2.11 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, зачищены от заусенцев и иметь фаску под углом 35° – 40° к торцу трубы. При этом должно быть оставлено торцевое кольцо шириной 1 - 3 мм.

2.12 Остальные требования по ГОСТ 8731.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

3.1 Трубы предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, изготовленных из металла одной плавки, одного вида термической обработки (для термически обработанных труб) в количестве не более 200 штук.

3.2 Каждая труба подвергается осмотру и обмеру.

3.3 Химический состав проверяется на каждой плавки.

3.4 Для испытания на растяжение, сплющивание, ударный изгиб отбирают две трубы от партии. От каждой отобранный трубы вырезают:

- для испытания на растяжение по одному образцу;
- для испытания на сплющивание по одному образцу;
- для испытания на ударный изгиб по три образца.

3.5 Способность труб выдерживать испытательное гидравлическое давление гарантируется заводом-изготовителем.

3.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве образцов, отобранных от тех же труб. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. Допускается индивидуальный контроль каждой трубы.

При получении неудовлетворительных повторных испытаний по механическим свойствам, трубы всей партии подвергаются повторной термической обработке и предъявляются к сдаче вновь (для труб подвергнутых термической обработке).

3.7 Остальные требования в соответствии с правилами приемки по ГОСТ 8731.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

4.1 Осмотр производят без применения увеличительных приборов. Глубину дефектов проверяют надпиловкой или иным способом. Допускается производить контроль геометрических размеров и качества поверхности труб специальными приборами.

4.2 Химический анализ проводится по ГОСТ 22536.0 - 22536.5, ГОСТ 22536.7 - 22536.10, ГОСТ 12344 - 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12352, ГОСТ 12355, ГОСТ 12358 и ГОСТ 12359. Допускается применять другие методы анализа, обеспечивающие точность определения в соответствии с указанными стандартами.

Химический состав стали определяется по ковшевой пробе в соответствии с ГОСТ 7565.

4.3 Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на коротком продольном образце.

4.4 Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695.

4.5 Испытания на ударную вязкость проводятся по ГОСТ 9454 на трех продольных образцах типов 1-3. Величина ударной вязкости определяется как среднее арифметическое по результатам испытаний трех образцов. На одном из образцов допускается снижение ударной вязкости на $9,8 \text{ Дж/см}^2$ ($1 \text{ кгс}\cdot\text{м}/\text{см}^2$) относительно нормативного значения.

4.6 Каждая труба группы В подвергается неразрушающему контролю по инструкции завода-изготовителя.

4.7 Гидравлическое испытание труб проводят по ГОСТ 3845.

4.8 Остальные требования к методам испытаний по ГОСТ 8731.

5 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ.

5.1 Маркировка труб производится несмываемой краской.

5.2 На каждой труbe наносится маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер технических условий;
- номинальный наружный диаметр трубы, мм;
- номинальную толщину стенки трубы, мм;
- длину трубы, см;
- номер плавки;
- номер трубы;
- год изготовления;
- клеймо УТК.

5.3. В документе о качестве (сертификате) дополнительно указывается значение углеродного эквивалента, номер технических условий / ГОСТ 8731.

5.4. Остальные требования к маркировке, упаковке, транспортированию, хранению и оформлению сертификатов проводят в соответствии с ГОСТ 10692.

Приложение А (справочное).

Перечень ссылочной нормативно-технической документации

Обозначение документов, на которые дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, на который дана ссылка
ГОСТ 8732-78	1.2
ГОСТ 1050-88	2.3
ГОСТ 19281-89	2.3
ГОСТ 3845-75	2.7, 4.6
ГОСТ 8731-74	2.12, 3.7, 4.7, 5.3
ГОСТ 22536.0-87	4.2
ГОСТ 22536.1-88	4.2
ГОСТ 22536.2-87	4.2
ГОСТ 22536.3-88	4.2
ГОСТ 22536.4-88	4.2
ГОСТ 22536.5-87	4.2
ГОСТ 22536.7-88	4.2
ГОСТ 22536.8-88	4.2
ГОСТ 22536.9-88	4.2
ГОСТ 22536.10-88	4.2
ГОСТ 12344-88	4.2
ГОСТ 12345-88	4.2
ГОСТ 12346-78	4.2
ГОСТ 12347-77	4.2
ГОСТ 12348-78	4.2
ГОСТ 12350-78	4.2
ГОСТ 12352-81	4.2
ГОСТ 12355-78	4.2
ГОСТ 12358-82	4.2
ГОСТ 12359-99	4.2
ГОСТ 7565-81	4.2
ГОСТ 10006-80	4.3
ГОСТ 8695-75	4.4
ГОСТ 9454-78	4.5
ГОСТ 10692-80	5.4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к техническим условиям "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для нефтегазопроводов".

Настоящие технические условия разработаны на трубы бесшовные горячедеформированные из стали марки 09Г2С, изготавливаемые из слитка собственного производства.

Данные технические условия разработаны в связи с дополнительными требованиями заказчиков к ГОСТ 8731-74 в части контроля величины ударной вязкости для стали марки 20 и наличия большого количества заказов на трубы из стали марки 09Г2С, механические свойства на которые отсутствуют в ГОСТ 8731-74.

И.о. технического директора ОАО "ЧТПЗ"

Романцов И.А.

Романцов

Приложение Б (обязательное).

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений, применяемых для контроля труб стальных бесшовных горячедеформированных для газопроводов и газлифтных систем, изготавливаемых из слитка.

Наименование средств измерений	Тип	Предел измерений, мм.	Цена деления, мм.	Какие параметры трубы измеряют
Скоба предельная по исполнительным размерам	-	-	-	Наружный диаметр
Скобы гладкие, регулируемые	-	-	-	Наружный диаметр
Стенкомер индикаторный	СМГ С-10Б	0-30 0-10 10-20	0,1 0,1	Толщину стенки
Рулетка измерительная	РЗ-20	0...20 м.	1,0	Длину
Линейка поверочная	ЩД-2	0-1000	-	Кривизну на 1 м длины
Линейка измерительная Щуп	Набор №3-4	0,55...2,0	1,0	
Струна металлическая туготянутая				Измерение стрелы прогиба
Линейка измерительная		-	1,0	
Штангенглубиномер	ИИ	0-160	0,05	Глубину дефектов
Угломер	УМ	0-180°	15'	Угол фаски
Испытательные машины	Различные типы	0...10000 кгс.	-	Механические свойства (временное сопротивление разрыву, относительное удлинение, относительное сужение)
Примечание: допускается применение других средств измерений, характеристики которых не хуже перечисленных.				



Приложение Б (обязательное).

ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений, применяемых для контроля труб стальных бесшовных горячедеформированных для газопроводов и газлифтных систем, изготавливаемых из слитка.

Наименование средств измерений	Тип	Предел измерений, мм.	Цена деления, мм.	Какие параметры трубы измеряют
Скоба предельная по исполнительным размерам	-	-	-	Наружный диаметр
Скобы гладкие, регулируемые	-	-	-	Наружный диаметр
Стенкомер индикаторный	СМТ С-10Б	0-30 0-10 10-20	0,1 0,1	Толщину стенки
Рулетка измерительная	РЗ-20	0...20 м.	1,0	Длину
Линейка поверочная	ЩД-2	0-1000	-	Кривизну на 1 м длины
Линейка измерительная Шуп	Набор №3-4	0,55...2,0	1,0	
Струна металлическая туготянутая				Измерение стрелы прогиба
Линейка измерительная		-	1,0	
Штангенглубиномер	ШГ	0-160	0,05	Глубину дефектов
Угломер	УМ	0-180°	15'	Угол фаски
Испытательные машины	Различные типы	0...10000 кгс.	-	Механические свойства (временное сопротивление разрыву, относительное удлинение, относительное сужение)
Примечание: допускается применение других средств измерений, характеристики которых не куже перечисленных.				

Открытое акционерное общество
"Челябинский трубопрокатный завод"
Код ОКПО 6186654

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

N 4392/1

дата выдачи сертификата 23/10/2001

Грузополучатель: ООО "МКТ ТАКУРС"
654081 ЧЕЛЯБИНСК

ул. ГОРЬКОГО, д.60

Наряд № 235581 Вагон № В7020Р

НД: ТУ-14-3Р-44-2001 группа А

Наименование продукции: ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВСТРОИМЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ.

Код ОКМ: 131700, 131900

Лист 1

Марка стали	размеры, мм		количество		
	диаметр	толщина стенки	шт	м	т
09Г2С	325.00	8.00	7	73.680	4.608

Марка стали	размеры, мм		количество		
	диаметр	толщина стенки	шт	м	т

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Номер плавки	Марка стали	Массовая доля элементов в %								
		Углерод	Марганец	Кремний	Фосфор	Сера	Хром	Никель	Медь	Алюминий
13434	09Г2С	x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x1000

Номер плавки	Марка стали	Массовая доля элементов в %								
		Марганец	Эквив.	Углерод	Залив.	Медь	Алюминий	Азот	Хром	Никель
13434	09Г2С	x1000	за	x100		x100	x1000	x100	x100	x100

См. продолжение

DT : С ЧППЗ В

НОМЕР ТЕЛЕФОНА : 557954

ДЕК. 01 2001 13:29 СТР2

продолжение сертификата № 4392/1

Лист 2

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА					
Марка	Номер	Временное сопротивление разрыву бв кгс/мм ²	Предел текучести бт кгс/мм ²	Относительное удлинение %	
стали	плаки	326.00	35.5	25	

09Г1С 13434 49.5 35.5 25
49 35 24

отдел технического контроля

Всего листов: 2

На руки получше: В.М. *[Signature]*